


Périmètre concernant le PLU
de la Communauté de Communes VIVARHONE

1/50 000

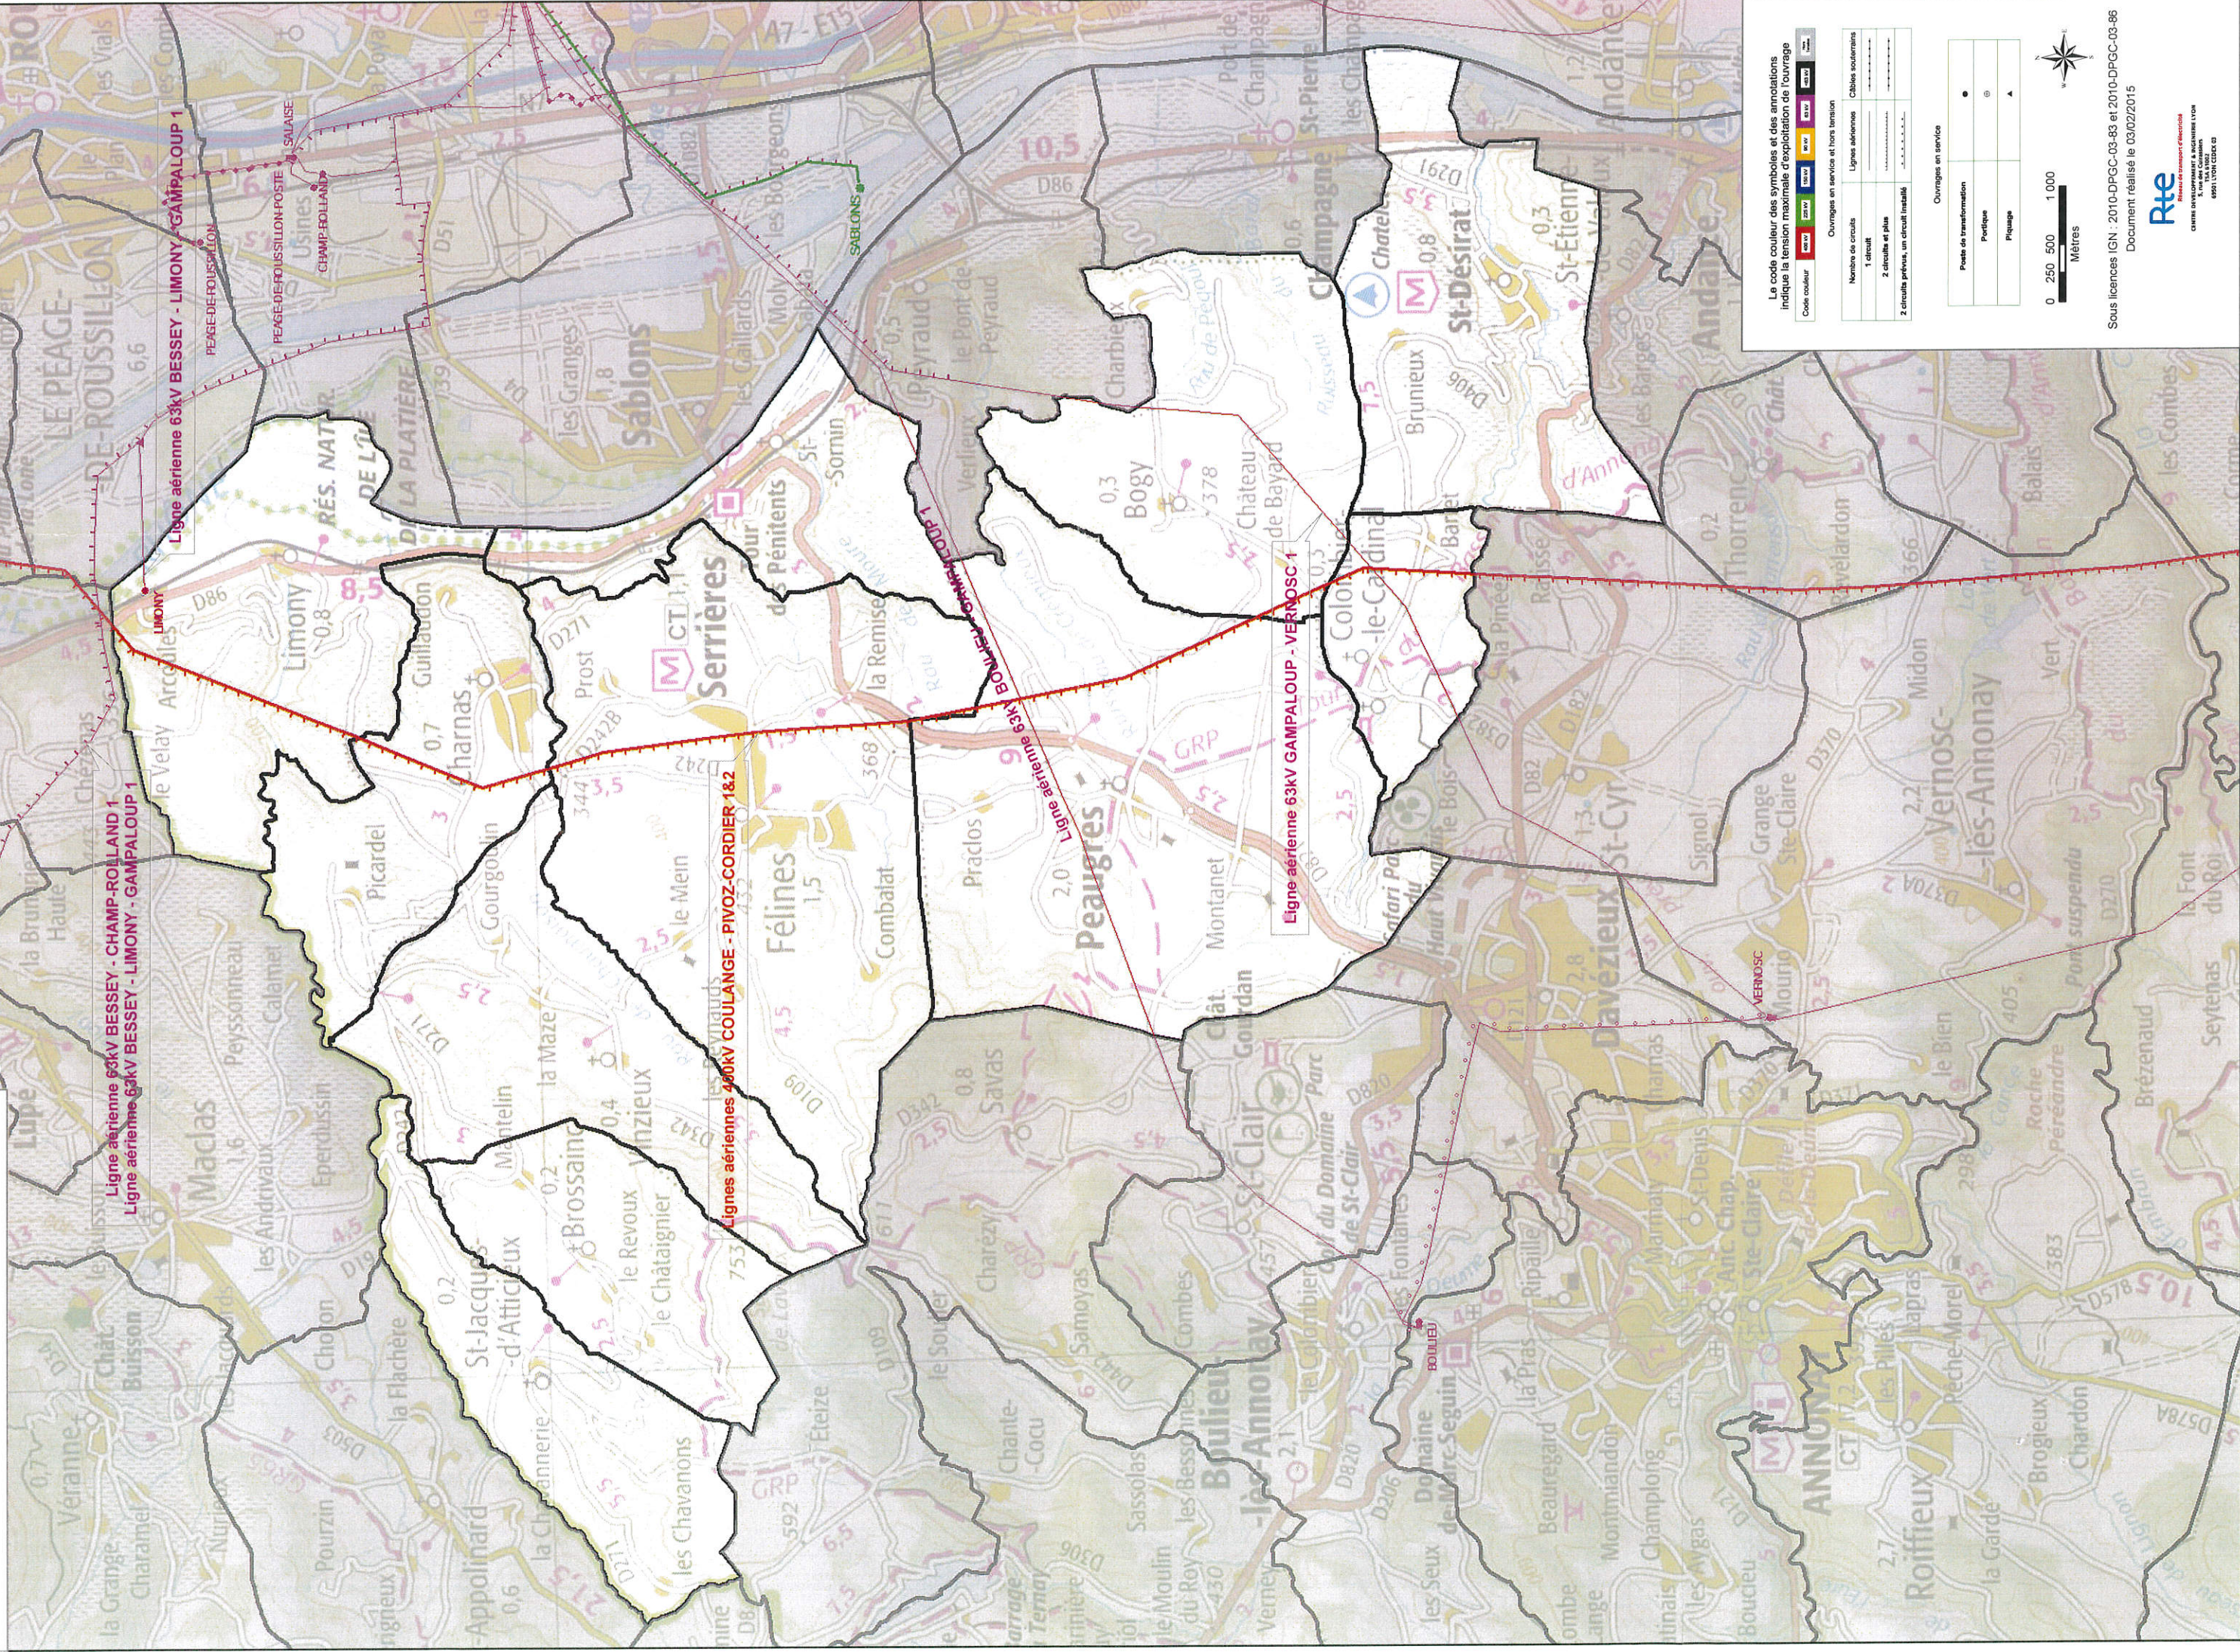

Le code couleur des symboles et des annotations indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage

Code couleur	Couvrage en service et hors tension	Châssis souterrains
63kV	1 circuit	-----
40kV	2 circuits et plus	-----
18kV	2 circuits prévus, un circuit installé	-----

Ouvrages en service	
Pointe de transformation	●
Poste	⊙
Piquage	▲

0 250 500 1 000
Mètres

Sous licences IGN : 2010-DPGC-03-83 et 2010-DPGC-03-86
Document réalisé le 03/02/2015

RTE
Réseau de Transport d'Électricité
Centre de Contrôle et de Sécurité
11, rue de la Sabotière
69011 LYON CEDEX 03